

# Telepítési útmutató

## LEVEGŐ-VÍZ MONOBLOKK HŐSZIVATTYÚ

### WH-MDC05J3E5, WH-MDC07J3E5, WH-MDC09J3E5

### FÜGGŐLEK

#### 1. Rendszertervezés


2. Szobatermostó

3. Külső szobatermostó

4. Szobatermostó

5. Kétféleképpes adóvevő és kiegészítő Víz hőmérő

6. A 6. fejelet említt eszközök karakterisztikáit követheti az alábbi táblázatból.

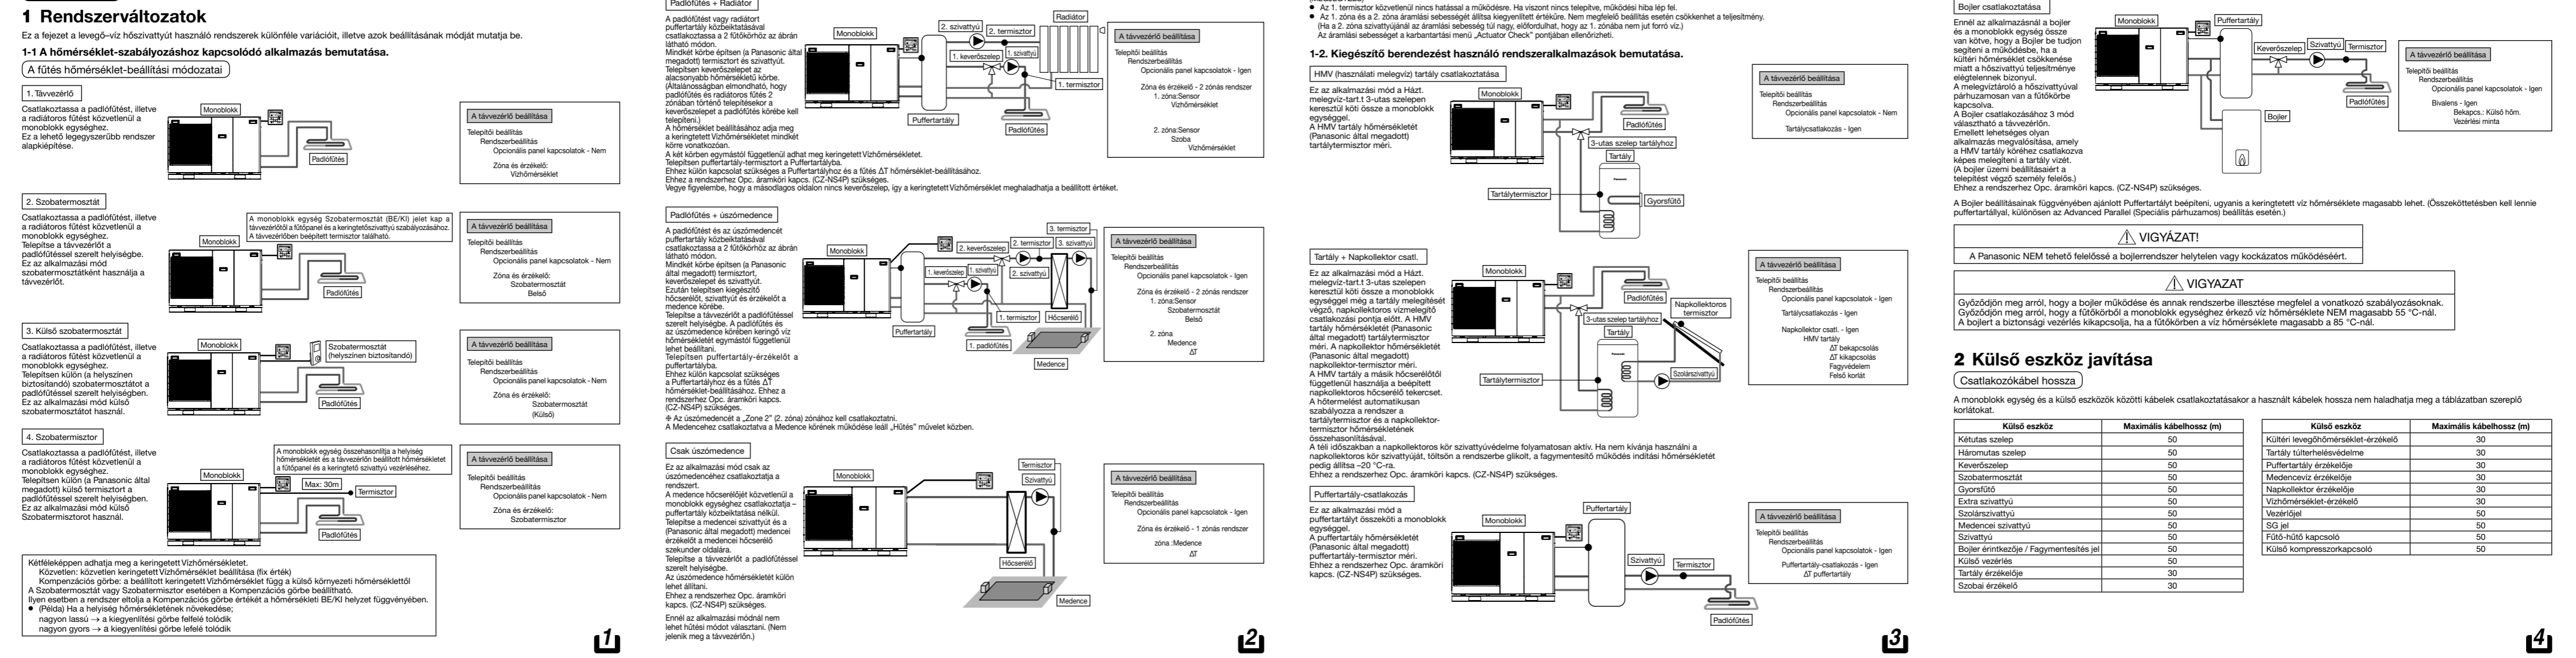

#### 1-1. A hőmérő-kiegészítő szobatermostó kapcsolódási alkalmazás bemutatása.

A külső hőmérő-kiegészítő beállítása


1. Tavaszi

2. Szobatermostó

3. Külső szobatermostó

4. Szobatermostó

5. Kétféleképpes adóvevő és kiegészítő Víz hőmérő

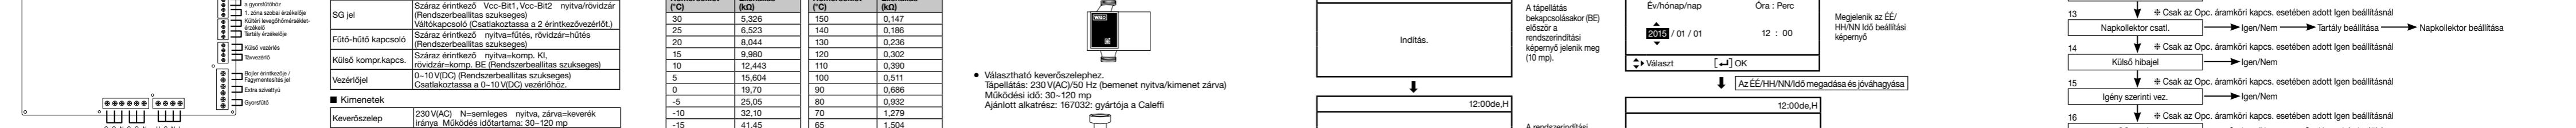

#### 2. Külső eszköz javítása

Csatlakozókábel hossza

| Külső eszköz  | Maximális kábelhossz (m) |
|---|--------------------------|
| Külső vezérlő                                       | 50                       |
| Külső hőmérő  | 50                       |
| Külső szobatermostó                                 | 50                       |
| Csatlakozó  | 50                       |
| Extra szobatermostó                                 | 50                       |
| Szobatermostó                                       | 50                       |
| Medencetermostó                                     | 50                       |
| Éjszakai termostó                                   | 50                       |
| Éjszakai termostó / Fagymentéshez jel külső vezérlő | 50                       |
| Tartály vezérlő                                     | 30                       |
| Éjszakai termostó                                   | 30                       |

